


Profil wykopu dla rurociągów ciepłowniczych preizolowanych

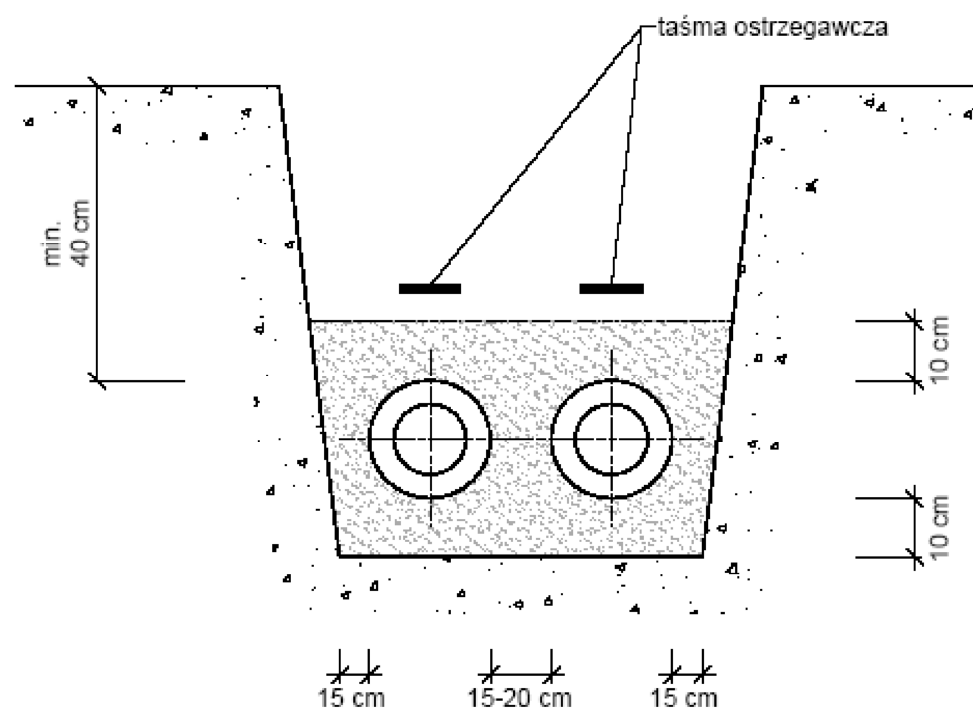

Temat	ROZBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZA WĘZŁEM GRUPOWYM W KIERUNKU KOTŁOWNI PRZY UL. POLNEJ (odc. Polna)		
Lokalizacja	dz. nr 2169/9, 2169/1, 2174/2, 2176/23, 2/87		
Etap inwestycji	PROJEKT BUDOWLANY - PZT / PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY		
Inwestor	PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZE SP. z o.o. w DZIAŁDOWIE ul. M. Z. Małewskiej 1b, 13-200 Działdowo		
Autorzy opracowania			
PROJEKTANT			
mgr inż. Michał Anzell upr. nr WAM/0026/PWOS/10			
SPRAWDZAJĄCY			
inż. Maciej Sykała upr. nr WAM/0074/POOS/09			
Rysunek	Przekrój poprzeczny wykopu dla rur ciepłowniczych preizolowanych - rozwiązanie przykładowe		
Skala	b.s.	data	nr rys.
		październik 2025	IS - 10