


S1-Studnia z zaworami odcinającymi 2x dn200/315
odwodnieniem i odpowietrzeniem

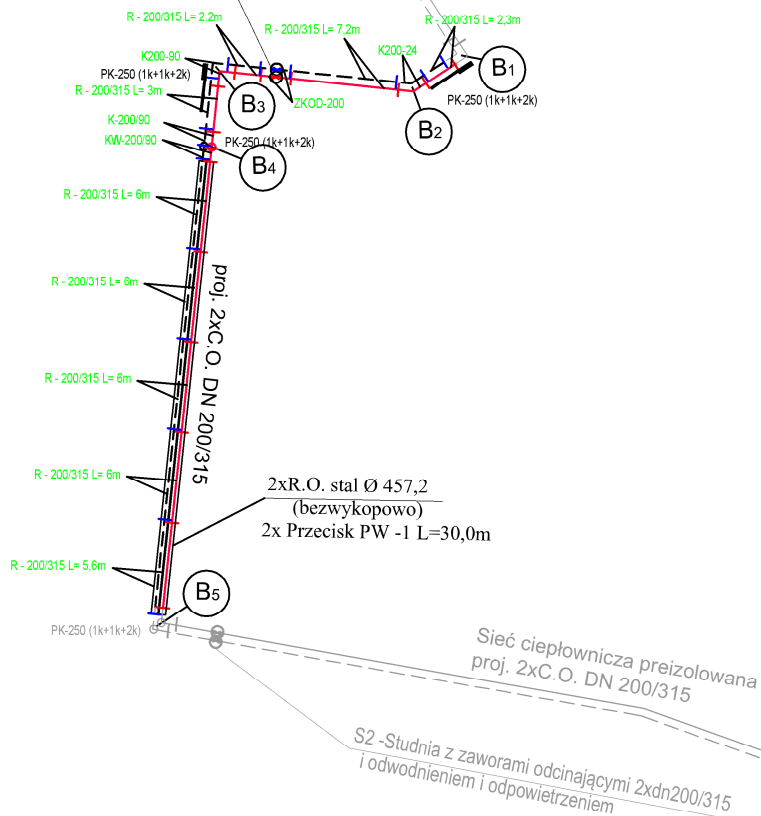

Legenda:

--- 2 x przewód ciepłowniczy

Temat	SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ Z TOREM LINII KOLEJOWEJ NR 9 RELACJI WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - GDAŃSK GŁÓWNY w km 147.785 dz. nr 2/86 ,obr. m. Działdowo (280301_1.0001.2/86)		
Lokalizacja			
Etap inwestycji	PROJEKT BUDOWLANY		
Inwestor	PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZE SP. z o.o. w DZIAŁDOWIE ul. M. Z. Małewskiej 1b, 13-200 Działdowo		
Autorzy opracowania			
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Anzell upr. nr WAM/0026/PWOS/10		
	inż. Maciej Sykała upr. nr WAM/0074/POOS/09		
Rysunek	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY		
Skala	1: 500	data	nr rys.
		styczeń 2026	IS - 3